


Police České republiky, jakoto dotčený orgán vydávající stanovisko ve smyslu ust. § 25 odst. 1 a 2, § 13/1997sb. a § 77 odst. 2 písm. b) z.č. 361/2000sb. s předloženým návrhem souhlasí za podmínky dodržení zejména výt. č. 294/2015sb., technických podmínek č. 66 (veškeré výstrážní osvětlení) a dále:

- Při užití navrženého schématu B/8 dle TP 66 na pozemní komunikaci (p.č. 1308/1 v kú. světla pod Ještědem) domu č. n. 20 považujeme užití dopravního značení č. B21a za nadbytečné vzhledem k šířce komunikace, která předjíždění neumožňuje.

Ing. František Dvořák podniku
Chlouba 123343 42200

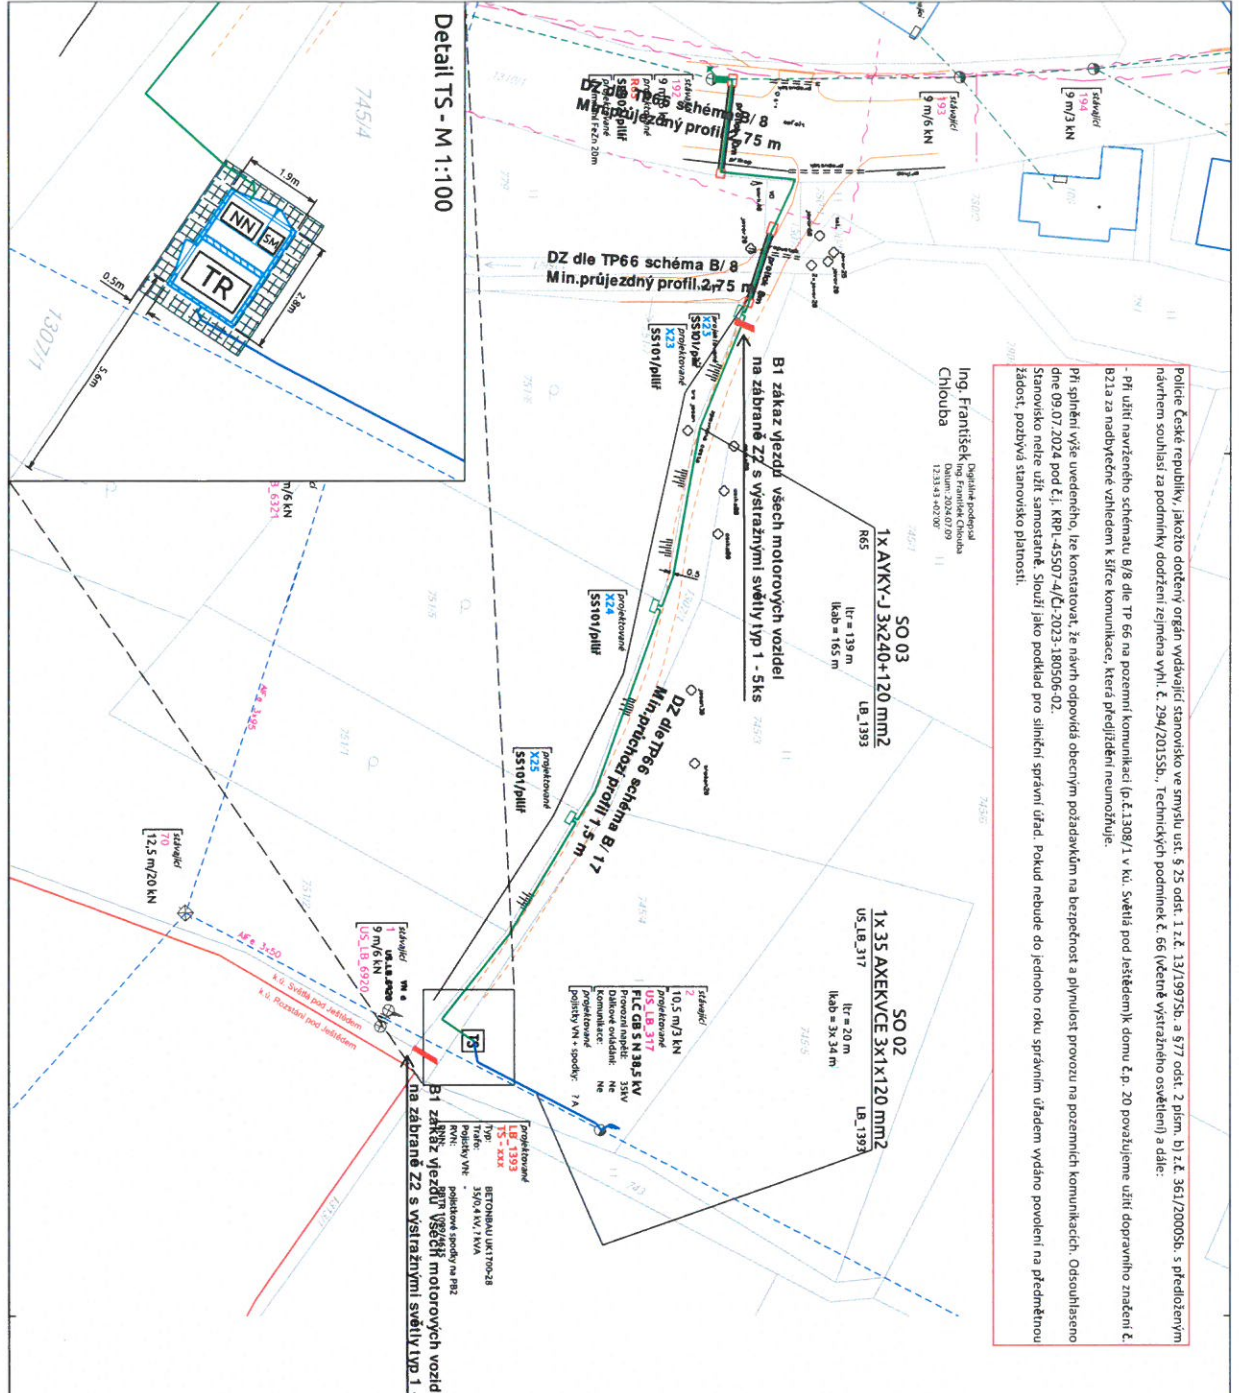

VYSVĚTLIVKY

- PROJEKTOVANÉ KABELOVÉ VEDENÍ VN - SO 02
- PROJEKTOVANÝ ÚSEKOVÝ ODPÍNAČ - PS 01, SO 01
- PROJEKTOVANÁ TRAFOSTANICE - PS 01, SO 01
- PROJEKTOVANÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN - SO 03
- PROJEKTOVANÁ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
- PROJEKTOVANÁ PŘIPOJOVACÍ SKŘÍŇ
- PROJEKTOVANÉ ÚZEMNĚNÍ
- STÁVAJÍCÍ VRCHNÍ VEDENÍ VN
- STÁVAJÍCÍ ÚSEKOVÝ ODPÍNAČ
- STÁVAJÍCÍ VRCHNÍ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ STOUP VRCHNÍHO VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
- STÁVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ SKŘÍŇ
- PŮV. CETNÍ
- NŮV. CETNÍ
- OBECNÍ VODOVOD

k.ú. světla pod Ještědem

PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ
POD ZNAČENÍM ZAHÁJENÍM PRÁCI NUTNO VYTÝČIT!

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: NN - AC 3+PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena dle PNE 33 0000-1 na straně NN samostatným odpojením od zdroje použitím nadproudových jističů prvku v sítích TN-C.

AutORIZACE	Kreslil		Stupeň PD	DUR
Vítězslav Šrůtek	Vítězslav Šrůtek			
INVESTOR	ČEZ Distribuce, a.s.	Datum	2023	
	LB-Hodky-pč751-1,knn+SS101	Zakázka	IV-12-4021449	
	PROJEKTOVANÝ STAV	Měřítko	1:500	Výkres č.
				1



